


Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu  
Rejon Dystrybucji  
Ul. Trzebnicka 101  
55-120 Oborniki Śląskie  
tel.: 71 889 42 01  
fax: 71 310 14 83  
e-mail: wroclaw@tauron-dystrybucja.pl

1000541894




**TAURON**  
DYSTRYBUCJA

Oborniki Śląskie, dn. 2013-06-24

Nr warunków: WP/043477/2013/O05R02

ZP212009756 PH1000120576 TOK 362

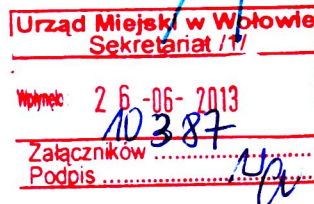

**Gmina Wołów**  
**ul. Rynek Rynek**  
**56-100 WOŁÓW**

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

### Wnioskodawca:

**Gmina Wołów**  
**ul. Rynek Rynek**  
**56-100 WOŁÓW**

### Obiekt:

Obiekt Usług Kulturalnych- Świetlica

### Adres przyłączanego obiektu:

ul. Szkolna  
56-100 Mojęcice  
numery działek: 354

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-06-06. Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-06-06, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **30,0 kW** dla zasilania podstawowego,  
na poniższych warunkach.

### IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup na dz. nr 354, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-524-16.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe listwy zaciskowej na wyjściu ze skrzynki pomiarowej.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe listwy zaciskowej na wyjściu ze skrzynki pomiarowej.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: Na istniejącym słupie linii nN usytuowanym na działce nr 354 zabudować szafkę złączowo-pomiarową SP-1P-S. Połączyć przewodem AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup> tor prądowy linii napowietrznej nN z projektowaną szafką pomiarową. Ochronę przewodu na słupie wykonać do wysokości 2,5 m od poziomu terenu rurą o przekroju  $\Delta E=50$  (z materiału odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Uziemić przewód PEN. Projektowanie i budowa szafki złączowo-pomiarowej oraz linii kablowej – zgodnie ze standardem technicznym udostępnionym w internecie na [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl).,
  - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki złączowo-pomiarowej wyprowadzić do budynku odpowiednią do potrzeb odbiorcy linię kablową niskiego napięcia. W budynku wykonać odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urządzenia elektryczne.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.

jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
11. Warunki przyłączenia określono dla **V** grupy przyłączeniowej.
- W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Górny Przemysław  
Grupa: O05R02

Załączniki:

Załącznik nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD52

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział we Wrocławiu  
Kierownik Regionu Dystrybucji  
.....Oporniki Śląskie.....  
(OSD)  
Paweł Przybylski